


PLITONIT



PROFESSIONAL BO'LIH OSON

PLITONIT S11 – mexanizatsiyalashtirilgan va qo'lda surtish uchun sementli suvoq

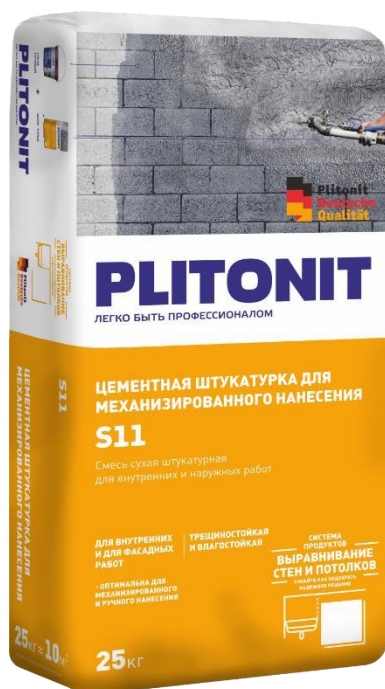

Mahsulot beton, g'isht, gazobeton devorlarini mexanizatsiyalashtirish va qo'lda tekislashtirish, shuningdek, quruq, nam xonalarda beton va temirbeton plitalarning choklari va ayrim notekisliklarini yopish va tashqi ishlar uchun fasad suvoq sifatida mo'ljallangan. U turar-joy hamda jamoat binolari va inshootlarini, shu jumladan ta'lim muassasalarini, bolalar, maktabgacha, maktab va tibbiyot muassasalarini (shu jumladan davolash-profilaktika va sanatoriy-kurort) qurish va ta'mirlashda qo'llaniladi. Bir marta surtilganda qatlam qalinligi: 5 dan 50 mm gacha. To'ldiruvchining maksimal fraksiyasi 0,63mm.

Qadoqlash — 25 kg

- ichki va fasad ishlari uchun
- yoriqbardosh va namga chidamli
- mexanizatsiyalashtirilgan va qo'lda surtish uchun optimal

Material sarfi

Qatlam qalinligi 1 mm bo'lganda 1,25-1,35 kg/m²

Ish olib borish sharoitlari

Ishlar olib borilganda va keyingi 3 sutka davomida havo va asosning harorati +5°C dan +30°C gacha bo'lishi kerak. Ishlarni bajarish jarayonida eritma aralashmasining harorati – +10 °C dan +30 °C gacha. Tashqarida ishlarni bajarishda sirtni atmosfera yog'inlari va to'g'ridan-to'g'ri quyosh nurlaridan himoya qilish kerak.

Asosni tayyorlash

Suvab qo'yiladigan asos mustahkam, kirishmaydigan yoki deformatsiyalanmaydigan, loy, chang, moy, moy va barcha turdagi bo'yoqlardan, shuningdek qatlamlanib ketadigan elementlardan tozalangan bo'lishi kerak. Suvoq ishlarini boshlashdan oldin gipsli asoslar va suv shimishi yuqori bo'lgan yuzalarga PLITONIT gruntovkasi bilan ishlov berish kerak. Keyingi ishlar praymer to'liq quritilganidan keyin amalga oshiriladi.

Ishlash tartibi

Suvoq stansiyasini foydalanish yo'riqnomasiga muvofiq ishga tayyorlang. Suvoq stansiyasining qorishma shlangini, undan suv o'tkazib ho'llang. Quruq aralashmani qabul qilish bunkeriga soling va eritma aralashmasining kerakli konsistensiyasiga qarab suv oqimini sozlang. Qorishma berish "mash'ali"ni rostlang. Eritma pistoletini devorga perpendikulyar holatda, undan taxminan 30 sm masofada ushlab turish kerak. Eritma aralashmasini gorizontal yo'llar bilan yuqoridan pastga qarab shunday surtingki, har bir keyingi yo'l oldingi yo'lni qoplasin, buning uchun yangi yo'lning purkash markazi oldingi yo'lning pastki chekkasida bo'lishi kerak.

Qoplama qalinligini eritma pistoletining harakatlanish tezligi bilan sozlang – u qanchalik kichik bo'lsa, qatlam shunchalik qalin bo'ladi. Eritma aralashmasi surkalgandan so'ng, eritma pistoletidagi havo ventilini yopish va eritma shlangini yuvish kerak.

Qo'l usulida surtish

Quruq aralashmani aralashtirish uchun ichimlik suvidan foydalaning. Aralashtirishdagi nisbat: 25 kg quruq suvoq aralashmasiga 4,25-5,5 l suv kerak bo'ladi. Quruq aralashmani oldindan o'lchangan xona haroratidagi suvga soling va 2-3 daqiqa davomida qorishma aralashtirgich, elektromixer yoki nasadkali elektrodrel (aylanish chastotasi 600 ayl/min dan oshmaydigan) yordamida bir xil konsistensiyaga kelguncha aralashtiring. Eritma aralashmasini kamida 5 daqiqa qoldiramiz va qayta aralashtiramiz. Qayta aralashtirganda, yuqoridagi nisbatning maksimal qiymatiga qadar suv qo'shishga ruxsat beriladi. Tayyor aralashmani ishlatish vaqti 4 soatdan oshmaydi (yelvizak va yuqori harorat bu vaqtni kamaytiradi). Suvoq eritmali aralashmasini yuzaga kalma yoki po'lat shpatel bilan surkab, gazcho'p, qirg'ich yoki shpatel yordamida tekislash kerak.

Diqqat

Suvoq ishlarini amalga oshirishda QT 71.13330.2017 "Izolyatsiya va pardoqlash qoplamalari" talablariga amal qilish lozim. Agar suvoq tez quriyadigan bo'lsa, suvoq yuzasini birinchi sutkada namlab turish kerak. Ulanish joylari ular kamroq ko'zga tashlanadigan joyda bo'lishi kerak. Ishda tanaffus bo'lgan taqdirda, suvoqning tugallanmagan yuzasini o'tkir qirra bilan (yopishqoq lenta yordamida) tugatish kerak. Binolarning fasadlarini suvashda musthakam birikishni ta'minlash uchun to'r tortiladi (yacheykalar o'lchami 20x20 yoki 40x40 mm bo'lgan). Suvoq qatlamini surkashda sal egilib ketmasligi uchun devorga shaxmat tartibida 30 sm qadam tashlab dyubellar bilan birlashtiriladi. Ish jarayonida aralashma vaqti-vaqti bilan aralashtirilishi kerak. Tayyor eritma aralashmasiga qo'shimcha miqdorda suv qo'shish taqiqlanadi. Ko'rsatilgan xususiyatlar atrof-muhit harorati 20 ± 2 °C, havoning nisbiy namligi $60 \pm 10\%$ bo'lganda haqiqiy hisoblanadi.

Ehtiyot choralari

Aralash GOST 12.1.007 bo'yicha 4-xavfli sinfga (past xavfli moddalar) tegishli. Ishni bajarayotganda qo'lqop, himoya ko'zoynagi va respirator himoya vositalaridan foydalaning. Aralashmaning teriga va ko'zlarga tegishidan saqlanib. Ko'z bilan aloqa qilganda, darhol ko'p miqdorda suv bilan yuvib tashlang. BOLALARDAN UZOQ SAQLANG.

Tashish va saqlash shartlari

Aralashmani yuklarni tashish qoidalariga muvofiq yopiq transport vositalarida tashish kerak. Ichida quruq aralashma bo'lgan xaltalar qadoqlash xavfsizligini va namlikdan himoya qilishni ta'minlaydigan yopiq, quruq xonalarda saqlanishi kerak. Ishlab chiqaruvchining tarasida saqlash muddati – ishlab chiqarilgan kundan boshlab 12 oy.

Tarkibi

Qum, portlandsement, mineral to'ldiruvchi, armaturalovchi tolalar, modifikatsiyalovchi qo'shimchalar.

Ishlab chiqaruvchi kafolati

Ishlab chiqaruvchi iste'molchi tomonidan tashish, saqlash shartlariga va ushbu yo'riqnomaning ko'rsatmalariga rioya qilgan holda aralashmaning GOST 33083 va TU 23.64.10-151-515521552022 talablariga muvofiqligini kafolatlaydi.

Ishlab chiqaruvchi material bilan ishlash texnologiyasiga rioya qilmagan taqdirda, shuningdek uni mazkur yo'riqnomada nazarda tutilmagan maqsadlarda va shartlarda qo'llaganlik uchun javobgar bo'lmaydi. GOST 8.579-2001 ga muvofiq netto massasidan og'ish. Mahsulotdan fuqarolik qurilishining barcha turlarida foydalanishga ruxsat etilgan ($A_{eff} < 370$ Bk/kg; Sanitariya qoidalari va normalari 2.6.1.25.23-09 "Radiatsiyaviy xavfsizlik me'yorlari (NRB 99/2009) " bo'yicha I sinf materiallar.

Texnik xarakteristikalar

Quruq holatdagi aralashma uchun	
To'ldiruvchining maksimal yiriligi	0,63 mm
Eng katta yiriklikdagi donlar miqdori	1,5% dan ko'p bo'lmagan
1 kg aralashma uchun suv miqdori	0,17-0,22 l
Qo'llanishga tayyor aralashma uchun	
Eritma aralashmasining harakatchanligi <ul style="list-style-type: none"> • 5 daqiqadan keyin • 40 daqiqadan keyin 	120-150 mm 110 mm dan kam bo'lmagan
Suvni ushlab turish qobiliyati	95% dan kam emas
Qotib qolgan eritma uchun	
Siqilishga bo'lgan mustahkamlik chegarasi 28 sutkadan keyin	4 MPa dan kam bo'lmagan
Eritmaning beton bilan birikish kuchi	0,3 MPa dan kam bo'lmagan
Foydalanish harorati	-50°C dan +60°C gacha
Sovuqqa chidamliligiga ko'ra eritma markasi	F75 dan kam emas
Yoriqlar hosil bo'lishiga chidamlilik	suvoq qatlami qalinligining butun diapazonida yoriqlarning vizual yo'qligi
Tabiiy radionuklidlarning solishtirma effektiv faolligi	370 Bk/kg dan ko'p bo'lmagan

Logistik ma'lumotlar

Individual shtrix-kod 4607013046757

Paletdagi xaltalar soni – 48 dona